


Servizio di Modulazione

		kWh	Invaso%	Sm ³ @10,57275	GWh
Giacenza Utenti dalle 06.00 del	2-lug-18	4.283.288.648	45,8%	405.125.313	4.283
Movimentato in INIEZIONE		395.841.155		37.439.754	396
Movimentato in EROGAZIONE		-		-	-
Giacenza Utenti alle 06.00 del	9-lug-18	4.679.129.803	50,0%	442.565.066	4.679
Giacenza Utenti alle 06.00 del	1-apr-18	67.242		6.360	0
Proiezione giacenza Utenti al	16-lug-18	5.049.483.300	53,9%	477.594.126	5.049
Proiezione giacenza Utenti al	23-lug-18	5.523.738.662	59,0%	522.450.513	5.524
Proiezione giacenza Utenti al	20-ott-18	9.191.954.097	98,2%	869.400.496	9.192

Movimentato Giornaliero Servizio di Modulazione

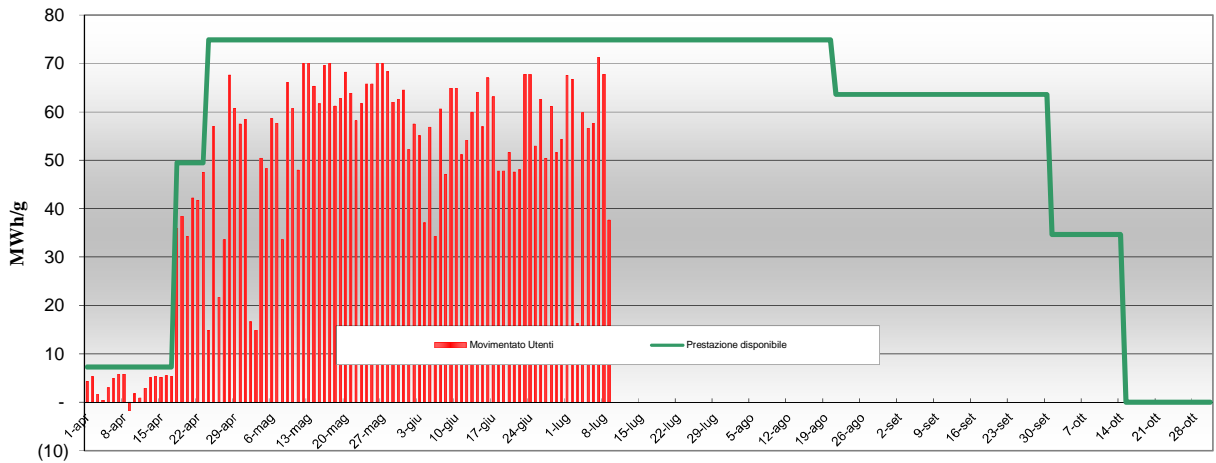

Andamento giacenza Utenti Servizio di Modulazione

